



NL

Schakelschema

VENTILATIETOESTEL

CRL 1300 met recirculatieklep (boostklep)

Elektrisch naverwarmingsregister + Koudwaterregister pomp +

Split-warmtepomp

Nederlands | Technische wijzigingen voorbehouden!

Kleuren bedrading:


- Primaire stroomkring : zwart
- Nulleider : lichtblauw
- Aardleiding : geel/groen
- Stuurkring voor wisselstroom : rood/ roodwit
- Stuurkring voor gelijkstroom : donkerblauw/ donkerblauw/wit
- Potentiaalvrij contact : oranje
- (parasitaire spanning)


OPGELET!

Let vóór ingebruikname van de schakelkast op het volgende:

1. Alle aansluitingen dienen conform voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf te worden aangelegd
2. Alle verbindings- en contactschroeven, evenals de contacten die niet zijn toegewezen, moeten worden gecontroleerd op stevig vastzitten. (Door transport kunnen deze loslaten.)
3. De gebruikte motorbeveiligingsschakelaars voor de EC-ventilatoren en E-registers worden als leidingbeveiligingsschakelaars gebruikt, en moeten niet op de nominale stroom ingesteld worden..
4. Vergelijk de netspanning met de aansluitspanning van de schakelkast..
5. Kabellengte voor voeler/servomotoren, 24 V-stuurkabels max. 50 m. Niet gelijkijdig plaatsen met 230/400 V-kabels of geïsoleerde kabels gebruiken
6. Aangeboden kabeldiameters zijn minimum doorsneden voor koperen leidingen zonder de lengte van de kabel en de omstandigheden ter plaatse. Kabel types worden geselecteerd op basis van de routing.
7. Om de vorstbescherming van de installatie te waarborgen is het niet toegestaan hoofdschakelaar Q1 uit te schakelen..
8. Aardlekbeveiliging RCD Alleen voor alle stroomsoorten gevoelige FI-aardlekschakelaars type B met 300 mA toegelaten..

						AANWIJZINGEN INGEBRUIKNAME		68-34-012-040		=	
02		20.11.2017	KJER	Datum	11.12.2018	Apparaat		CRL-1300			
03		11.12.2018	BRWA	Bew.	BRWA	E register, met snelle opwarming split warmtepomp				+	
Wijziging		Datum	Naam	Gepr.	herkomst	68-34-012-040		Afd.: TR		EPJAN P8 2.6.3	Art.Nr. 3066007_NL
										Blad 2 van 18 Blad	

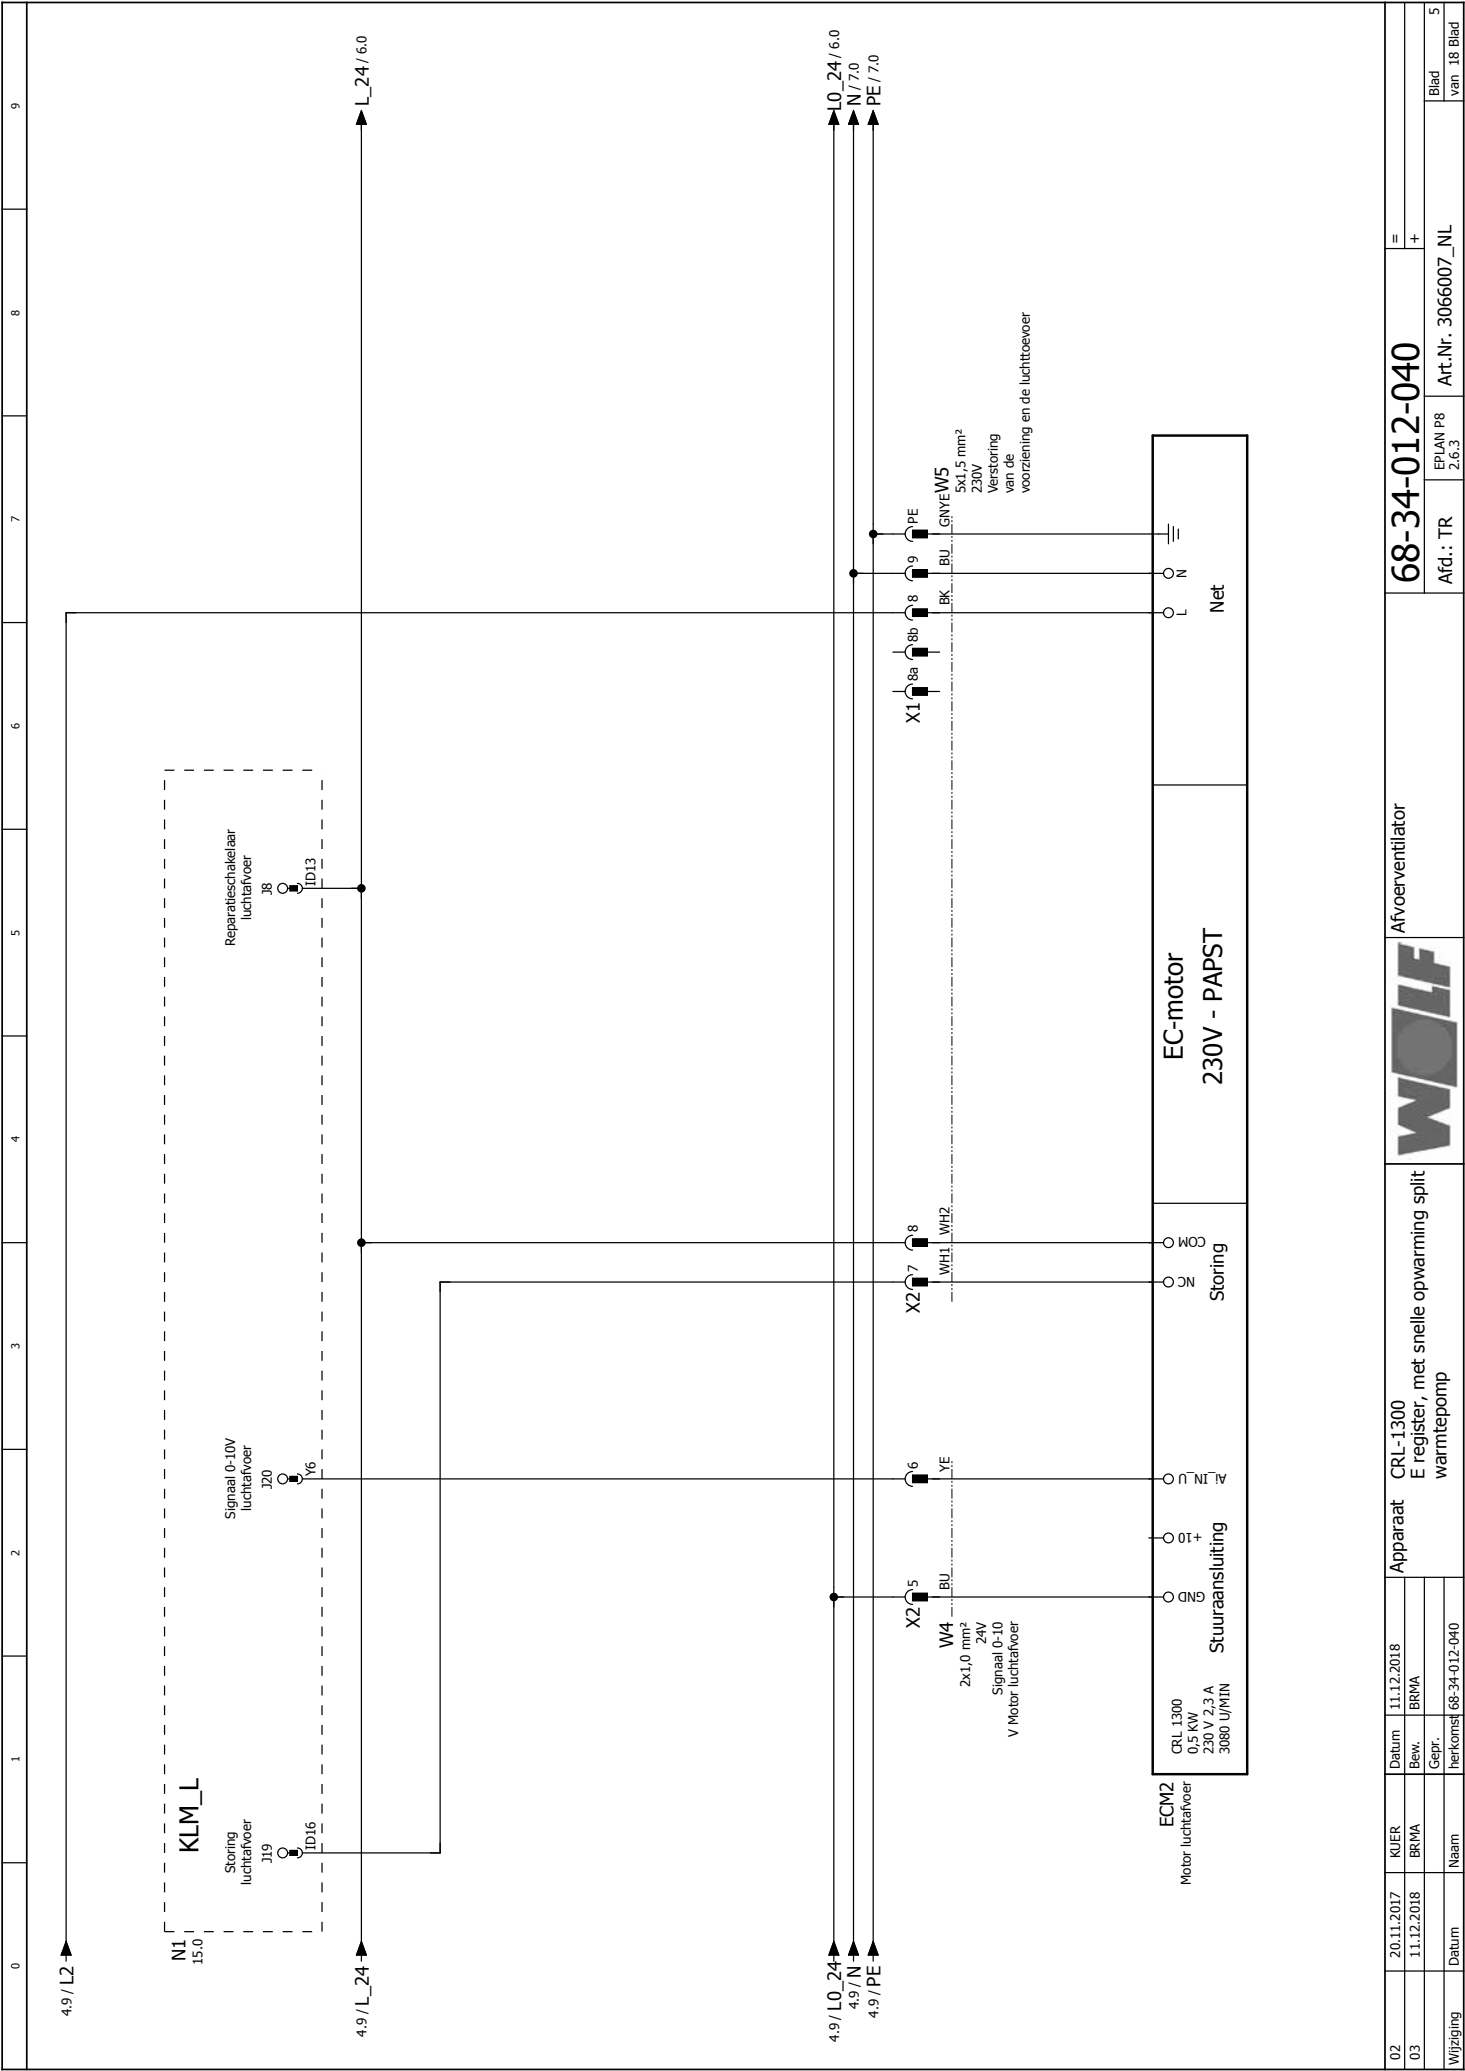


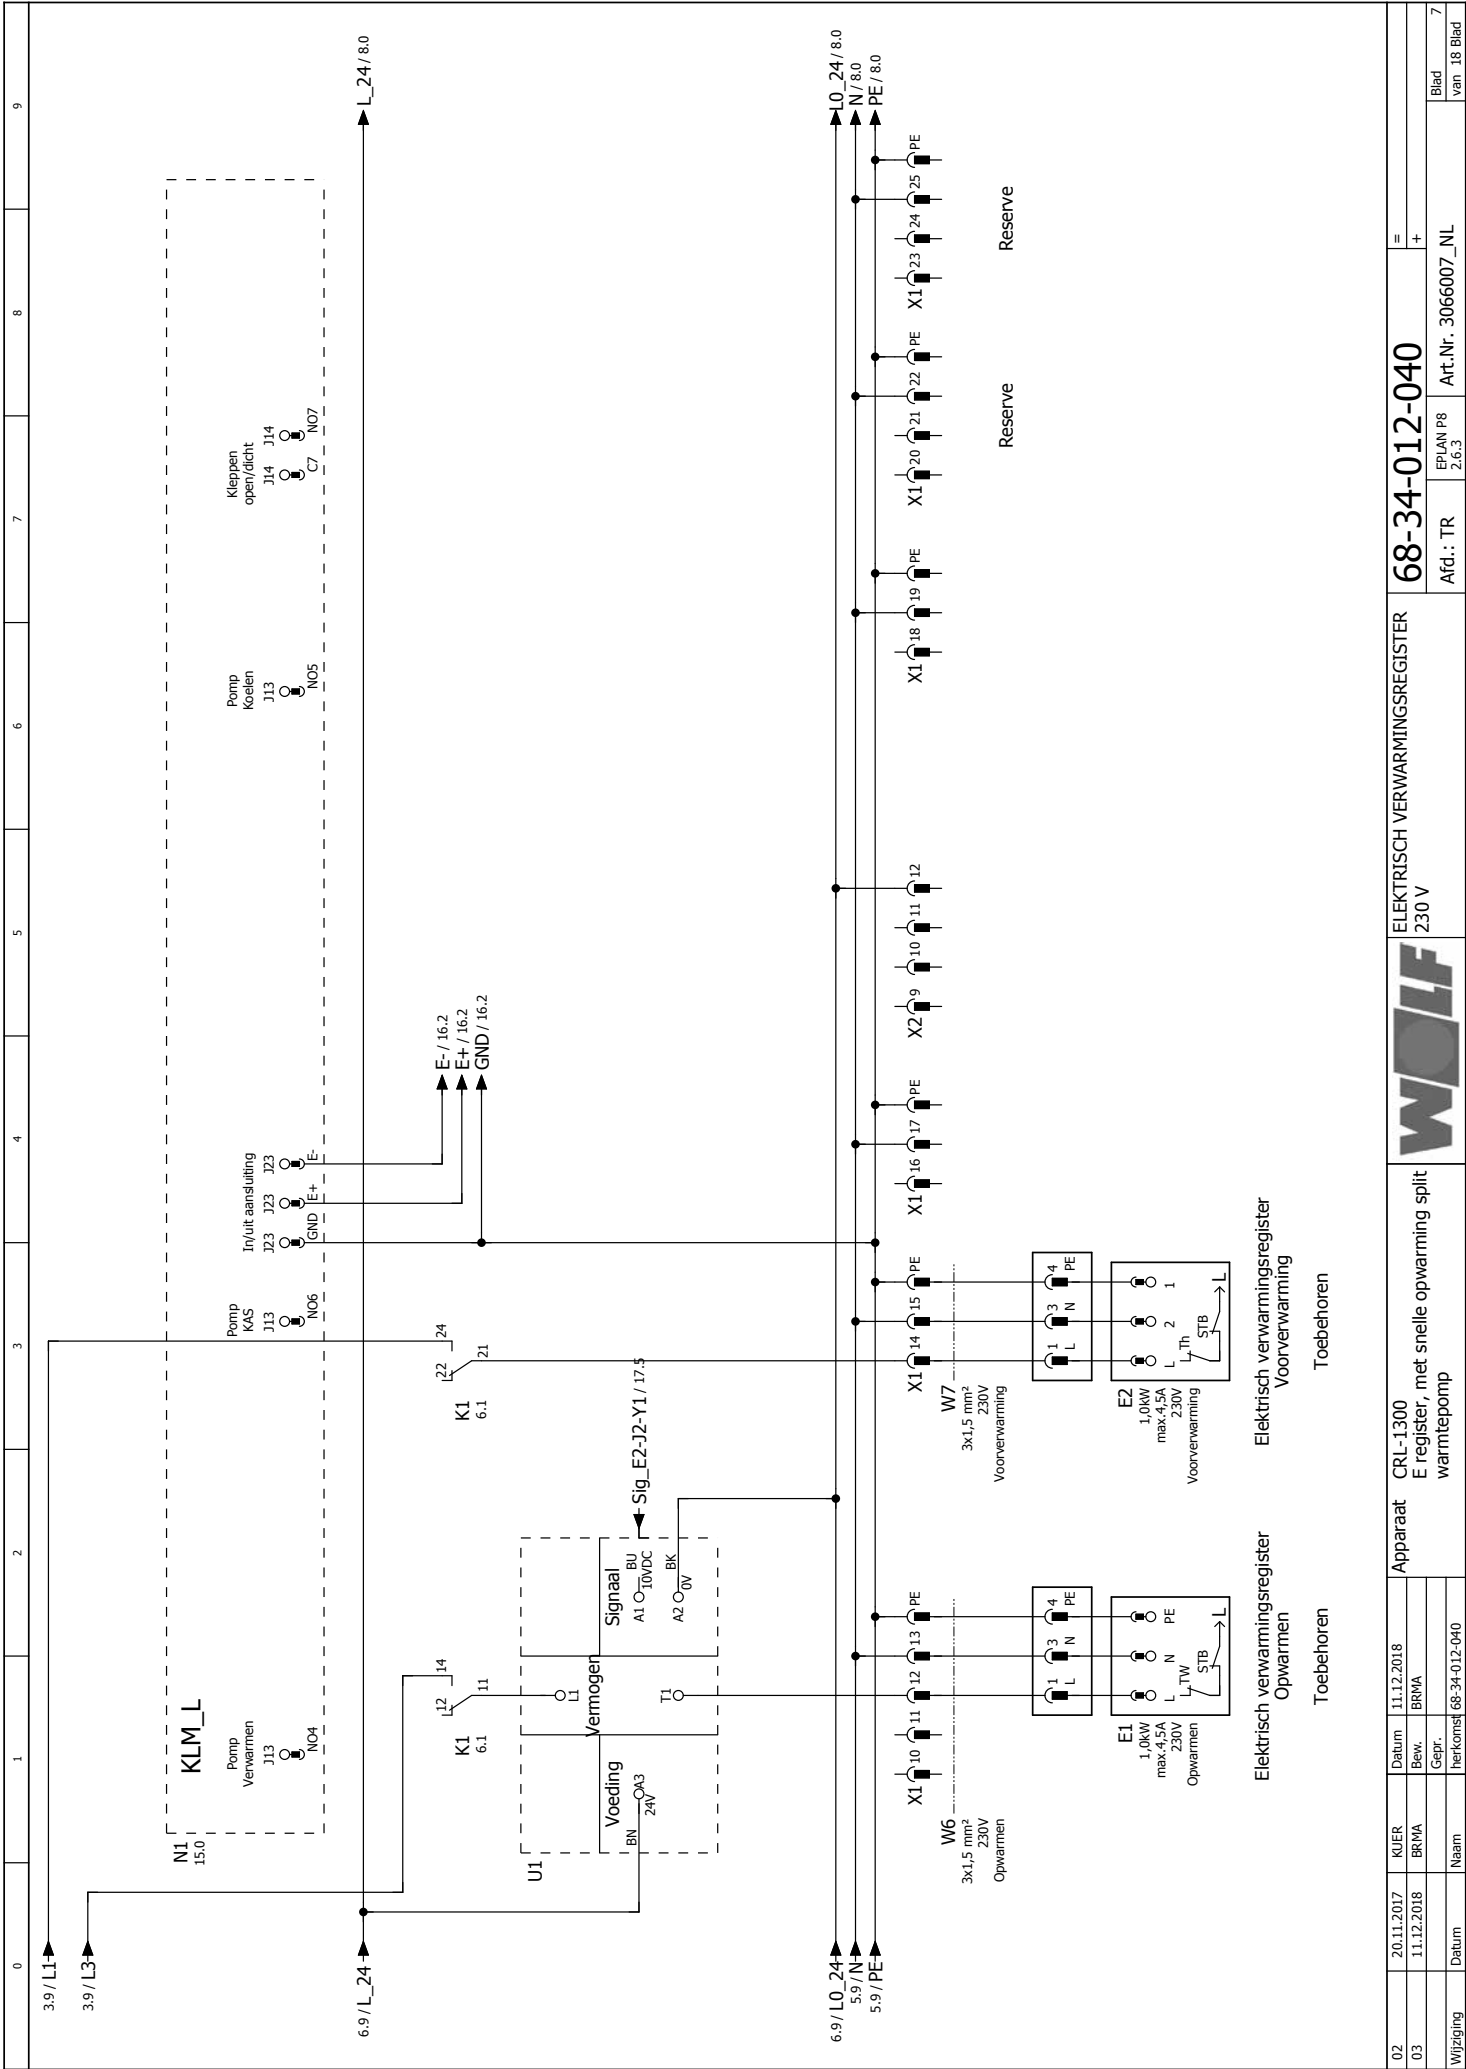


02	20.11.2017	KJER	11.12.2018	Apparaat	CRL-1300	ELEKTRISCH VERWARMINGSREGISTER	68-34-012-040	=
03	11.12.2018	BRVA	Bew.	E register, met snelle opwarming split	230 V	230 V	Art.Nr. 3066007_NL	+
Wijziging	Datum	Naam	Gepr.	herkomst	68-34-012-040	EPLAN P8	2.6.3	Blad
						Afd.: TR		van 18 Blad
								7



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

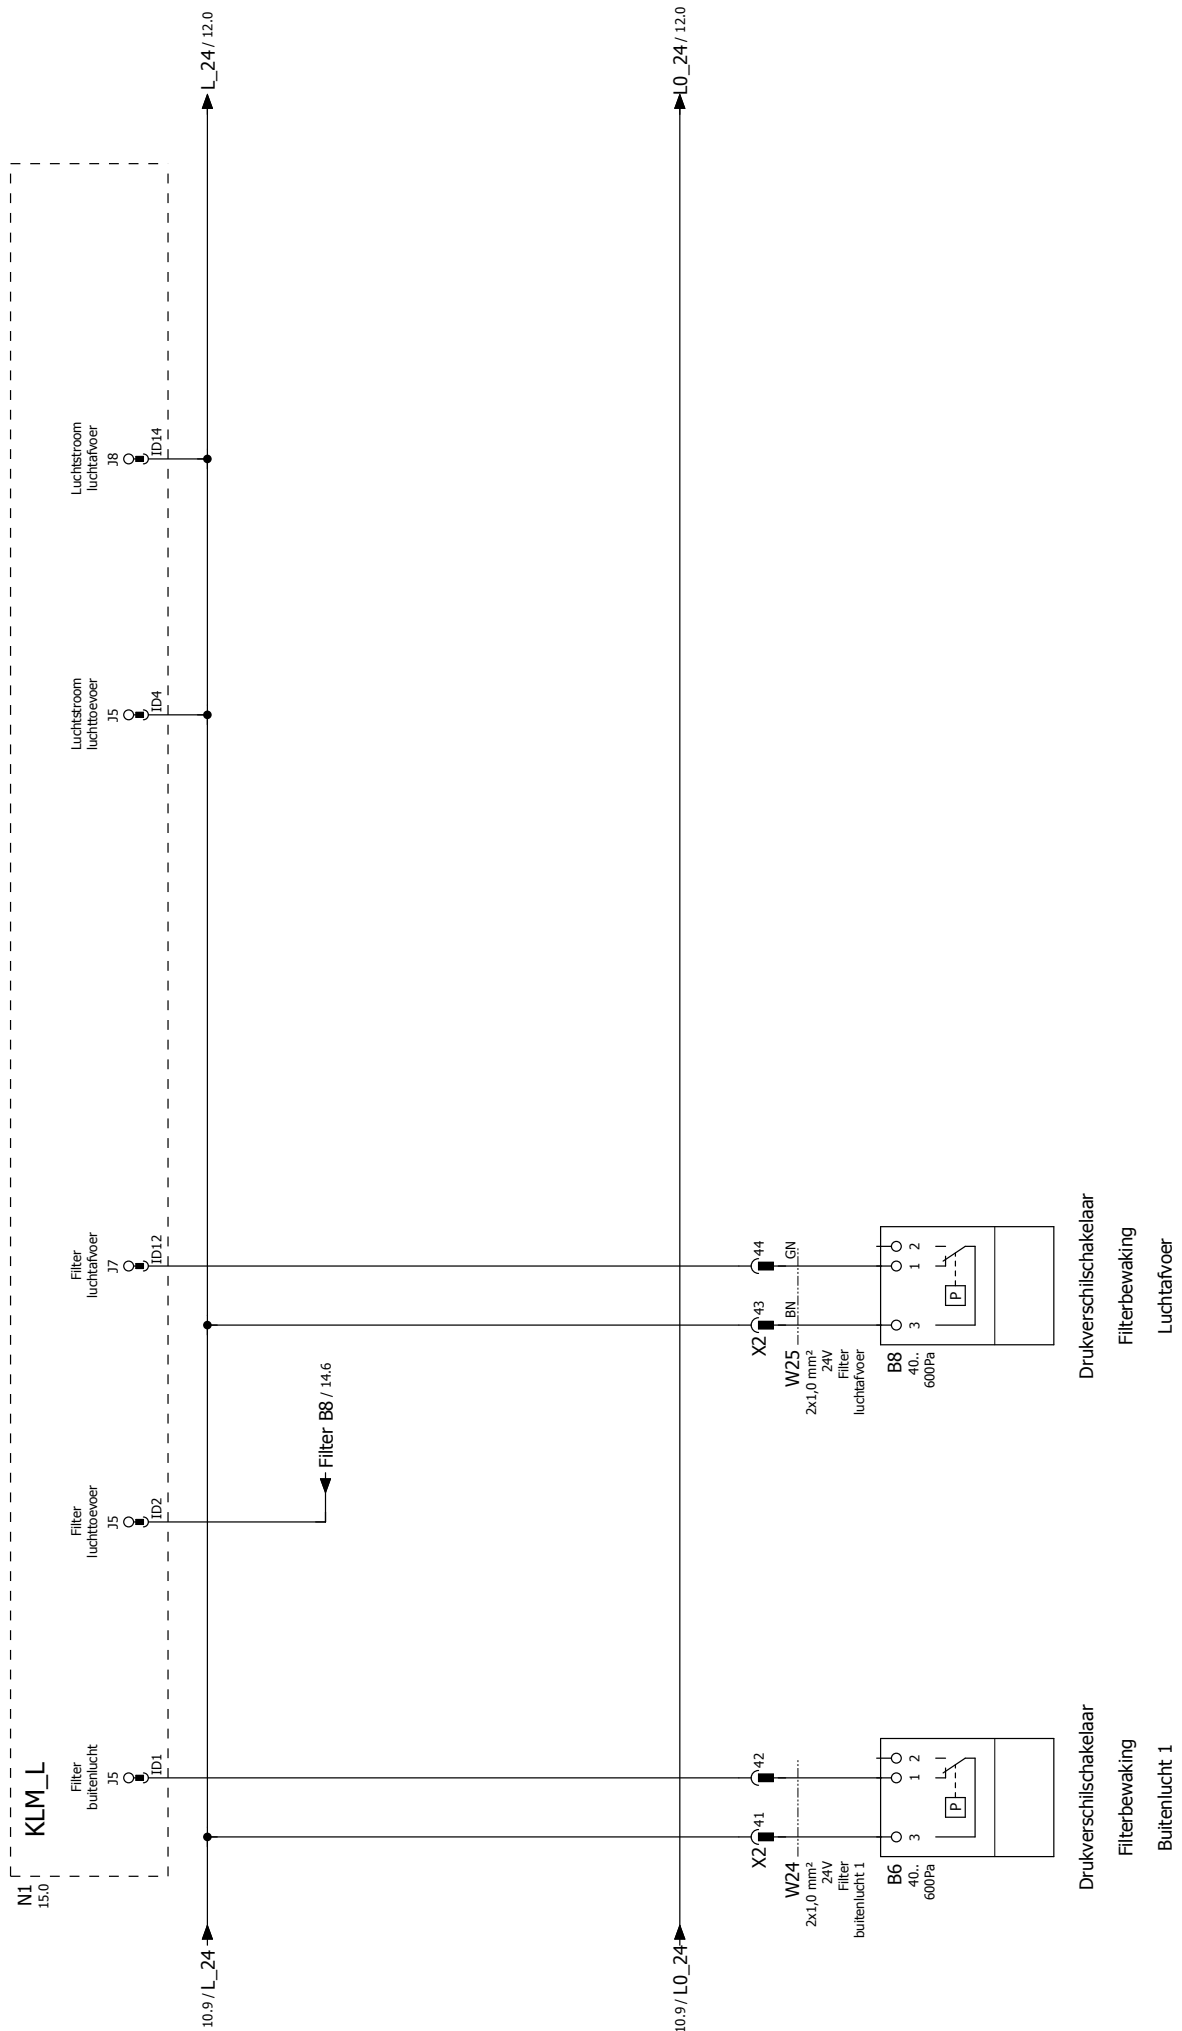[illegible]

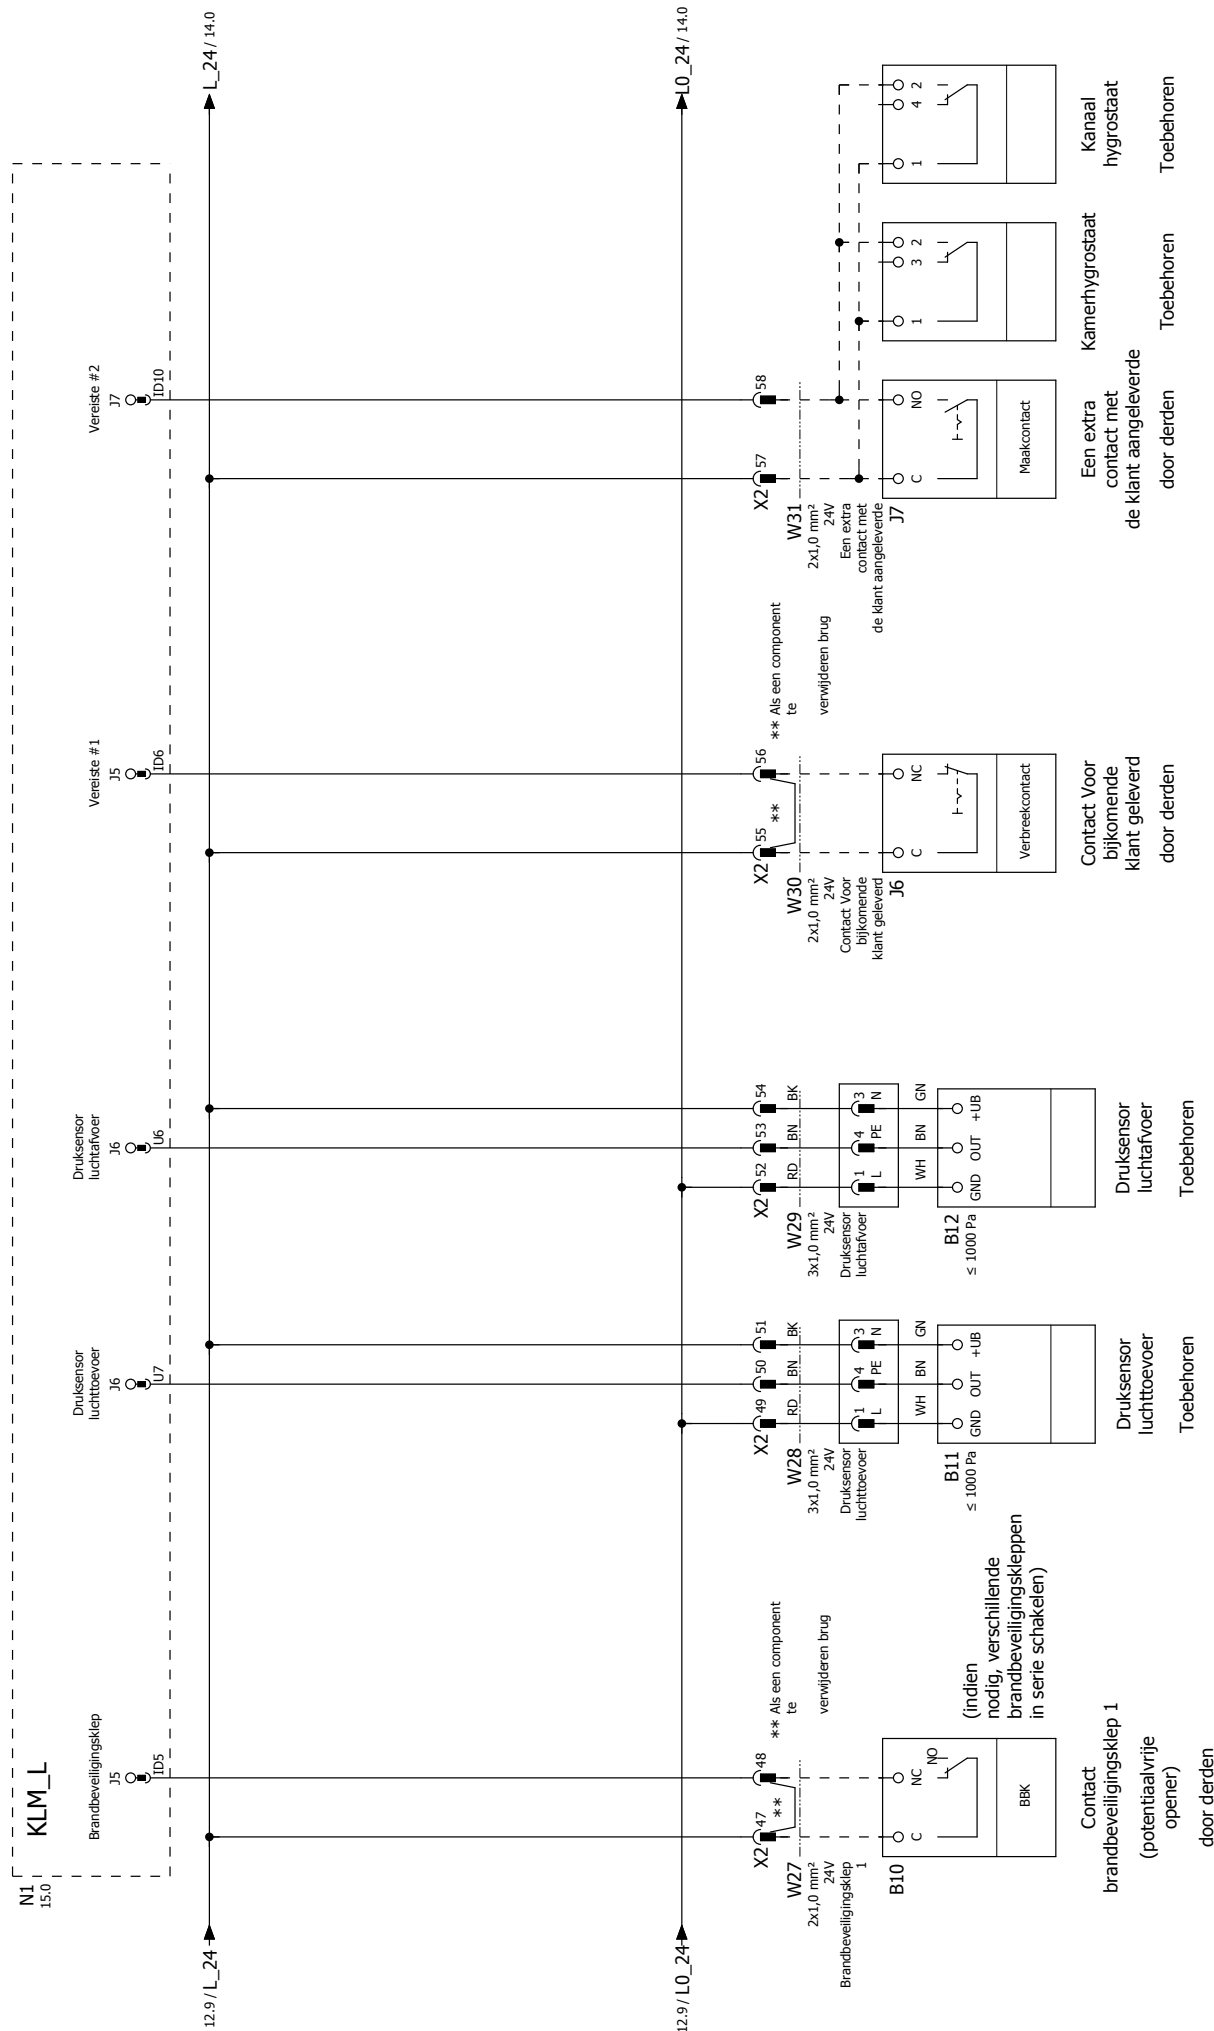

[illegible]





Servomotor

Servomoto

0-10 V
gemonteerd en bedraad


flow

68-34-012-040


Afd. • TR

Art Nr 3066007 NI

Blad	15
------	----

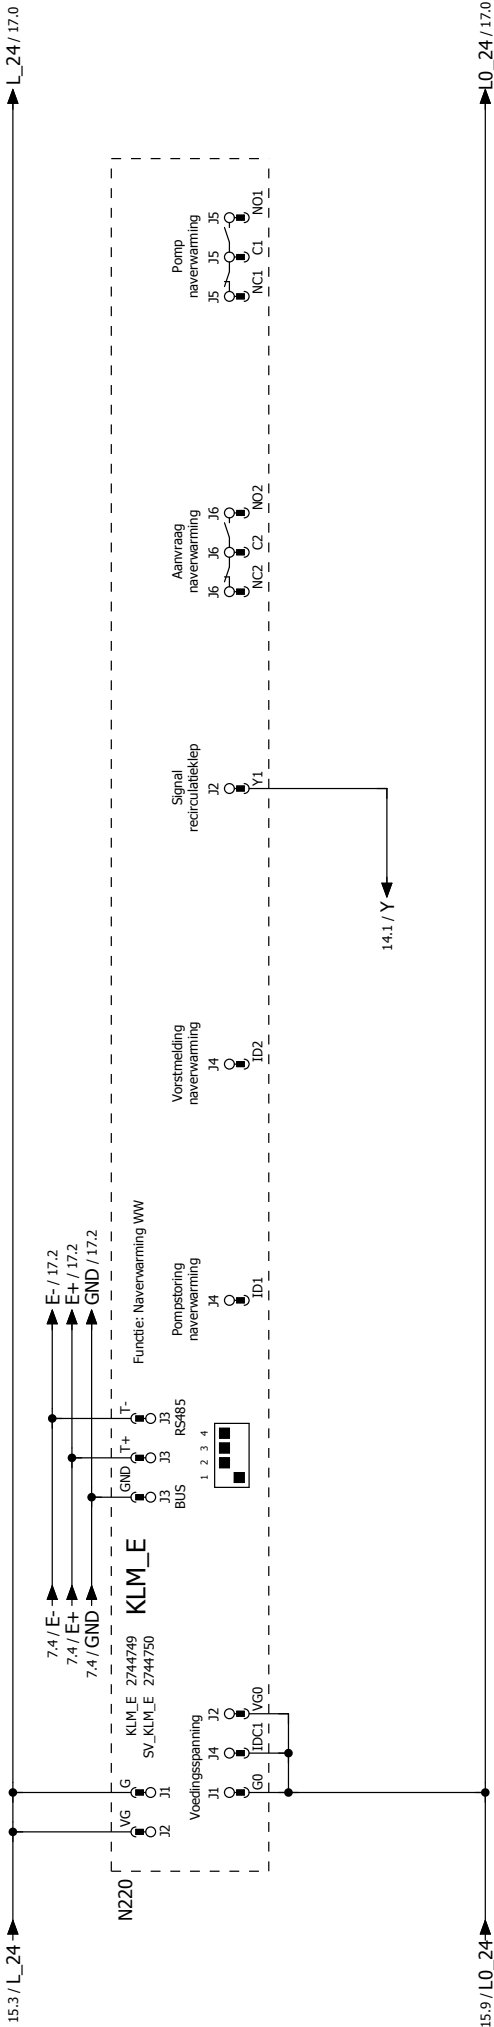

02	20.11.2017	KJER	Datum	11.12.2018	Apparaat	CRL-1300	Controlle van	68-34-012-040	=
03	11.12.2018	BRVA	Bew.	BRVA	E register, met snelle opwarming split	E register, met snelle opwarming split	luchtcirculatie	Art.Nr. 3066007_NL	+
Wijziging	Datum	Naam	Gepr.	herkomst	68-34-012-040	warmtepomp	flap module		
									Blad
									van 18 Blad

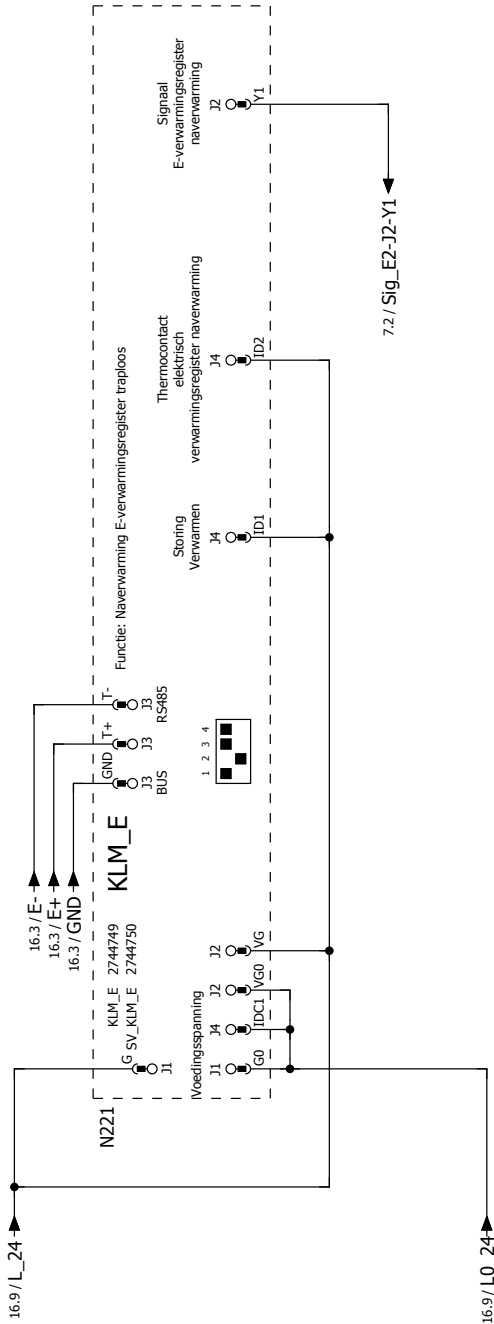

Aangeboden kabeldiameters zijn minimum doorsneden voor koperen leidingen zonder de lengte van de kabel en de omstandigheden ter plaatse. Kabel types worden geselecteerd op basis van de routing. Lijnen voor sensoren, kleppen, controle motoren (24V) moet worden gehouden met 230/400V kabels of gebruik afgeschermde kabels

F10 001 Wolf[illegible]



WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu