



SK

Schéma zapojenia **VETRACÍ PRÍSTROJ**

CRL-13500/16500/19500 evo max | register teplej vody čerpadla + register studenej vody čerpadl

Slovenština | Zmeny vyhradené

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F26_001_Wolf_Standard									
					WOLF GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0)8751 74-0				
Elektrotechnická dokumentácia									
Jednotka CRL 13-19 evo max PWW+PKW									
číslo výkresu 68-34-130-001									
Vytvorené dňa 24.09.2018 Spracované dňa 09.03.2020 z (skratka) MAI počet strán 18									
01 30.08.2018 MAI Dátum 09.03.2020 Jednotka CRL 13-19 evo max 02 21.05.2019 MAI Uprav. MAI 68-34-130-001 03 09.12.2019 MAI Preskúš. 68-34-130-001 Zmena Dátum Názov Pôvod 68-34-130-001									
titulný / krycí list									
68-34-130-001									
ODD: TAK									
Art.Nr. 6661023_SK									
List 1									
Z 18 listy									

01	30.08.2018	MAI	Datum	06.03.2020	Jednotka	CRL 13-19 evo max PWM+PKW				POKYNY NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY			68-34-130-001			=					
02	21.05.2019	MAI	Uprav.	MAI												+					
03	09.12.2019	MAI	preskúš.													Art.Nr. 6661023_SK			List 3		
Zmena	Datum	Názov	Pôvod	68-34-130-001												ODD: TAK			Z 18 listy		

farby kabeláže:

hlavný prúdový okruh : čierne

nulový vodič : bledomodrý

ochranný vodič : žltozelený

riadiaci okruh striedavého prúdu : červený/červenobiely

riadiaci okruh jednosmerného prúdu : tmavomodrý/tmavomodrý/biely

beznapäťový kontakt (cudzíe napätie) : oranžový

POZOR!!

Pred uvedením rozvádzača do prevádzky
treba dodržať nasledovné:

1. Všetky prípojky vyhotovte podľa miestnych predpisov dodávateľa energie

2. U všetkých skrutiek spojov a kontaktov ako aj neobsadených kontaktov sa musí skontrolovať riadne dotiahnutie (hrozí uvoľnenie pri transporte).

3. Použitie ističe motorov EC ventilátorov a el. registrov sú využívané ako ističe vedenia, nemusia byť nastavené na menovitý prúd.


4. Sieťové napätie porovnať s pripájacím napätím rozvádzača.

5. Dĺžky vodičov snímačov/servomotorov, 24V-riadiacích vedení max. 50m
Neukladať spolu s 230/400V vedeniami alebo použiť tienené káble

6. Uvedené prierezy vedení sú minimálne prierezy medených vodičov bez zohľadnenia dĺžky káblov a stavebných daností. Typy káblov zvolte podľa spôsobu uloženia.


7. Na zabezpečenie protimrazovej ochrany zariadenia sa hlavný vypínač Q1 nesmie vypnúť.


8. Prúdové chrániče RCD Sú dovolené výlučne ako všepřúdové chrániče typu B s 300 mA.

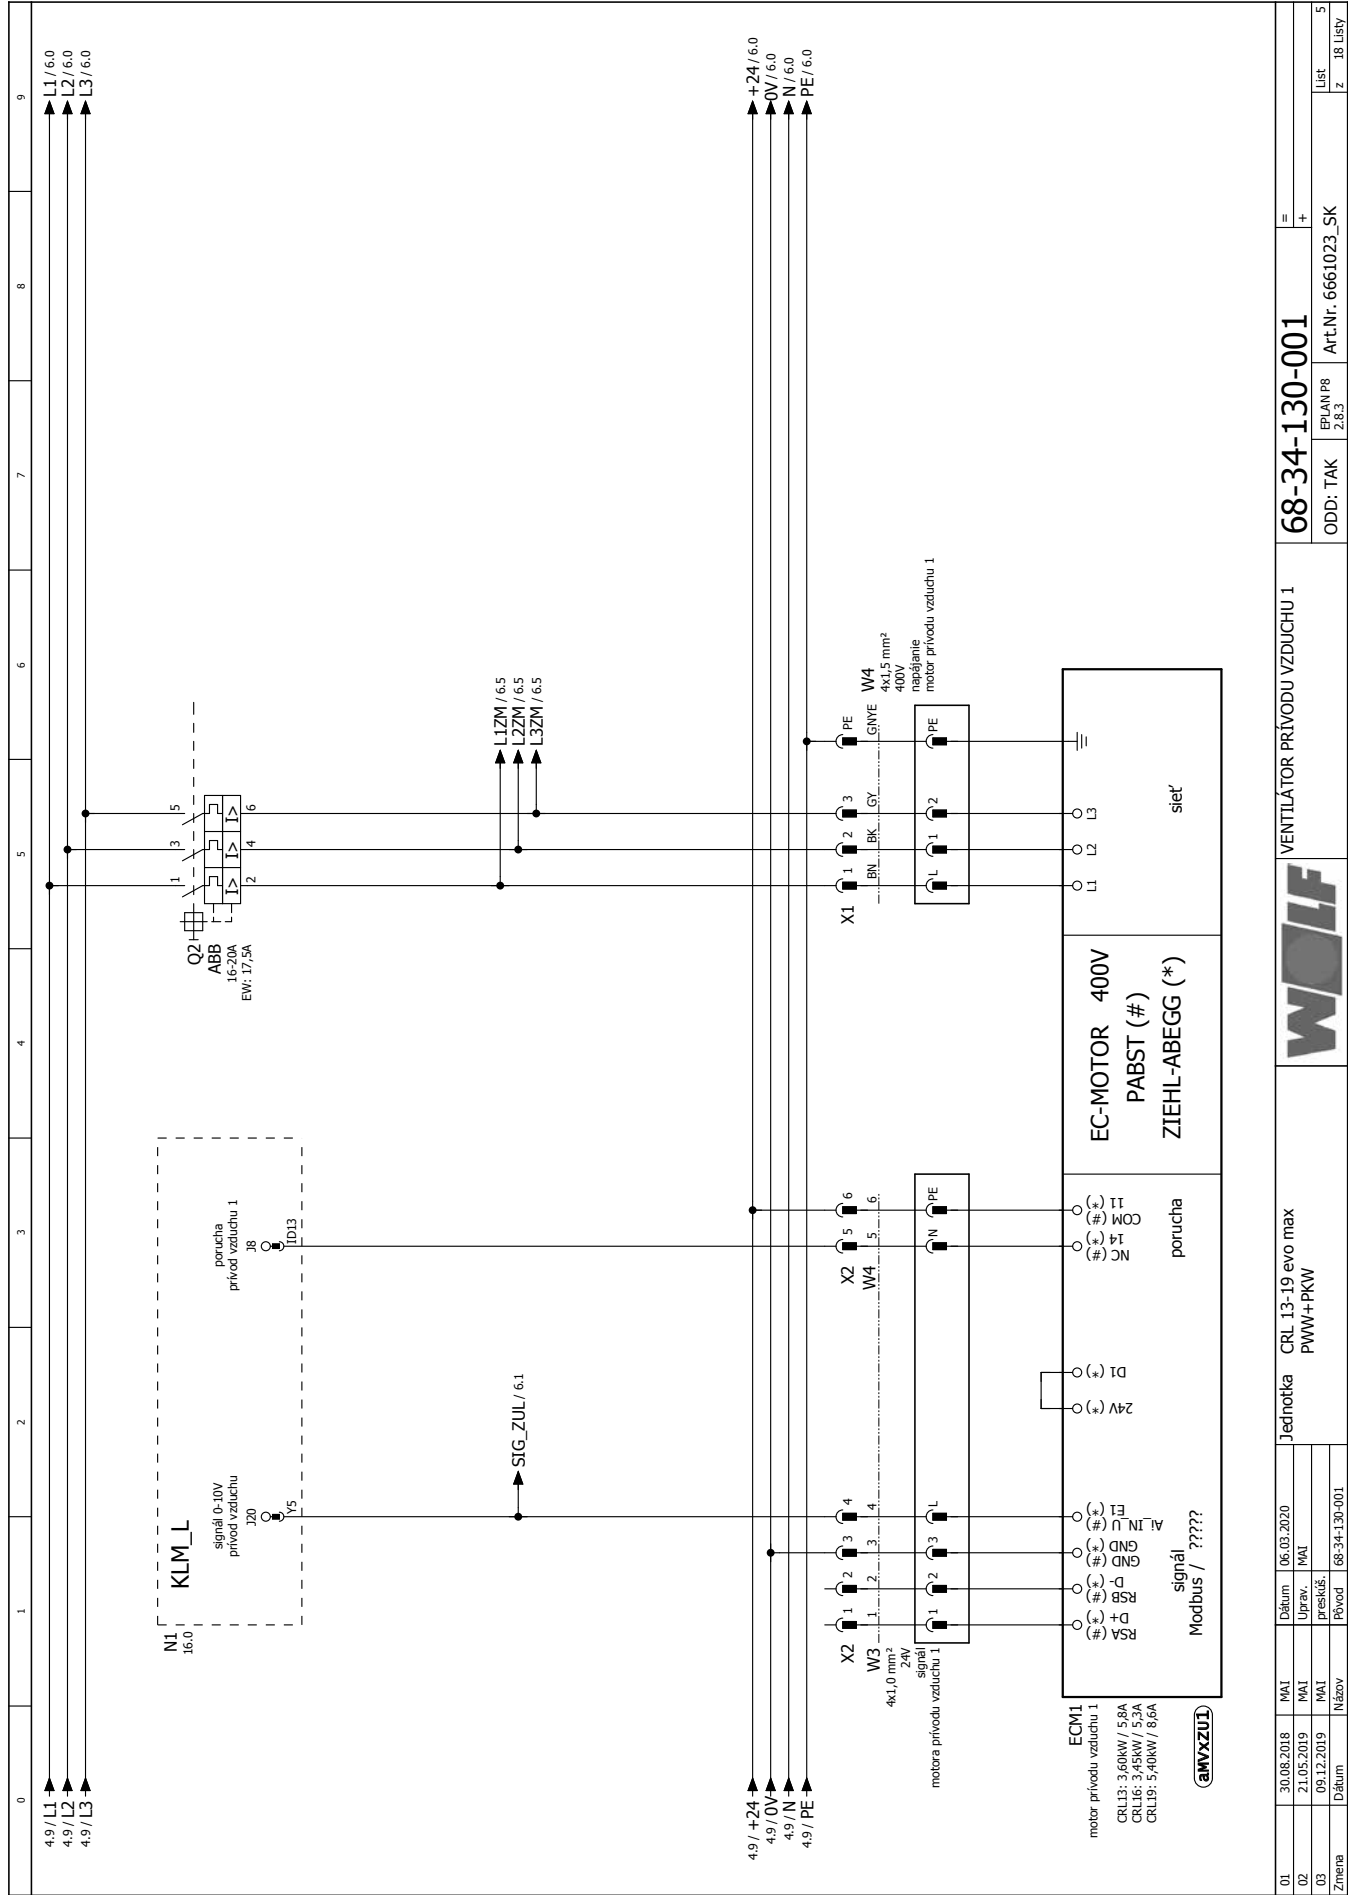




6661023_202004

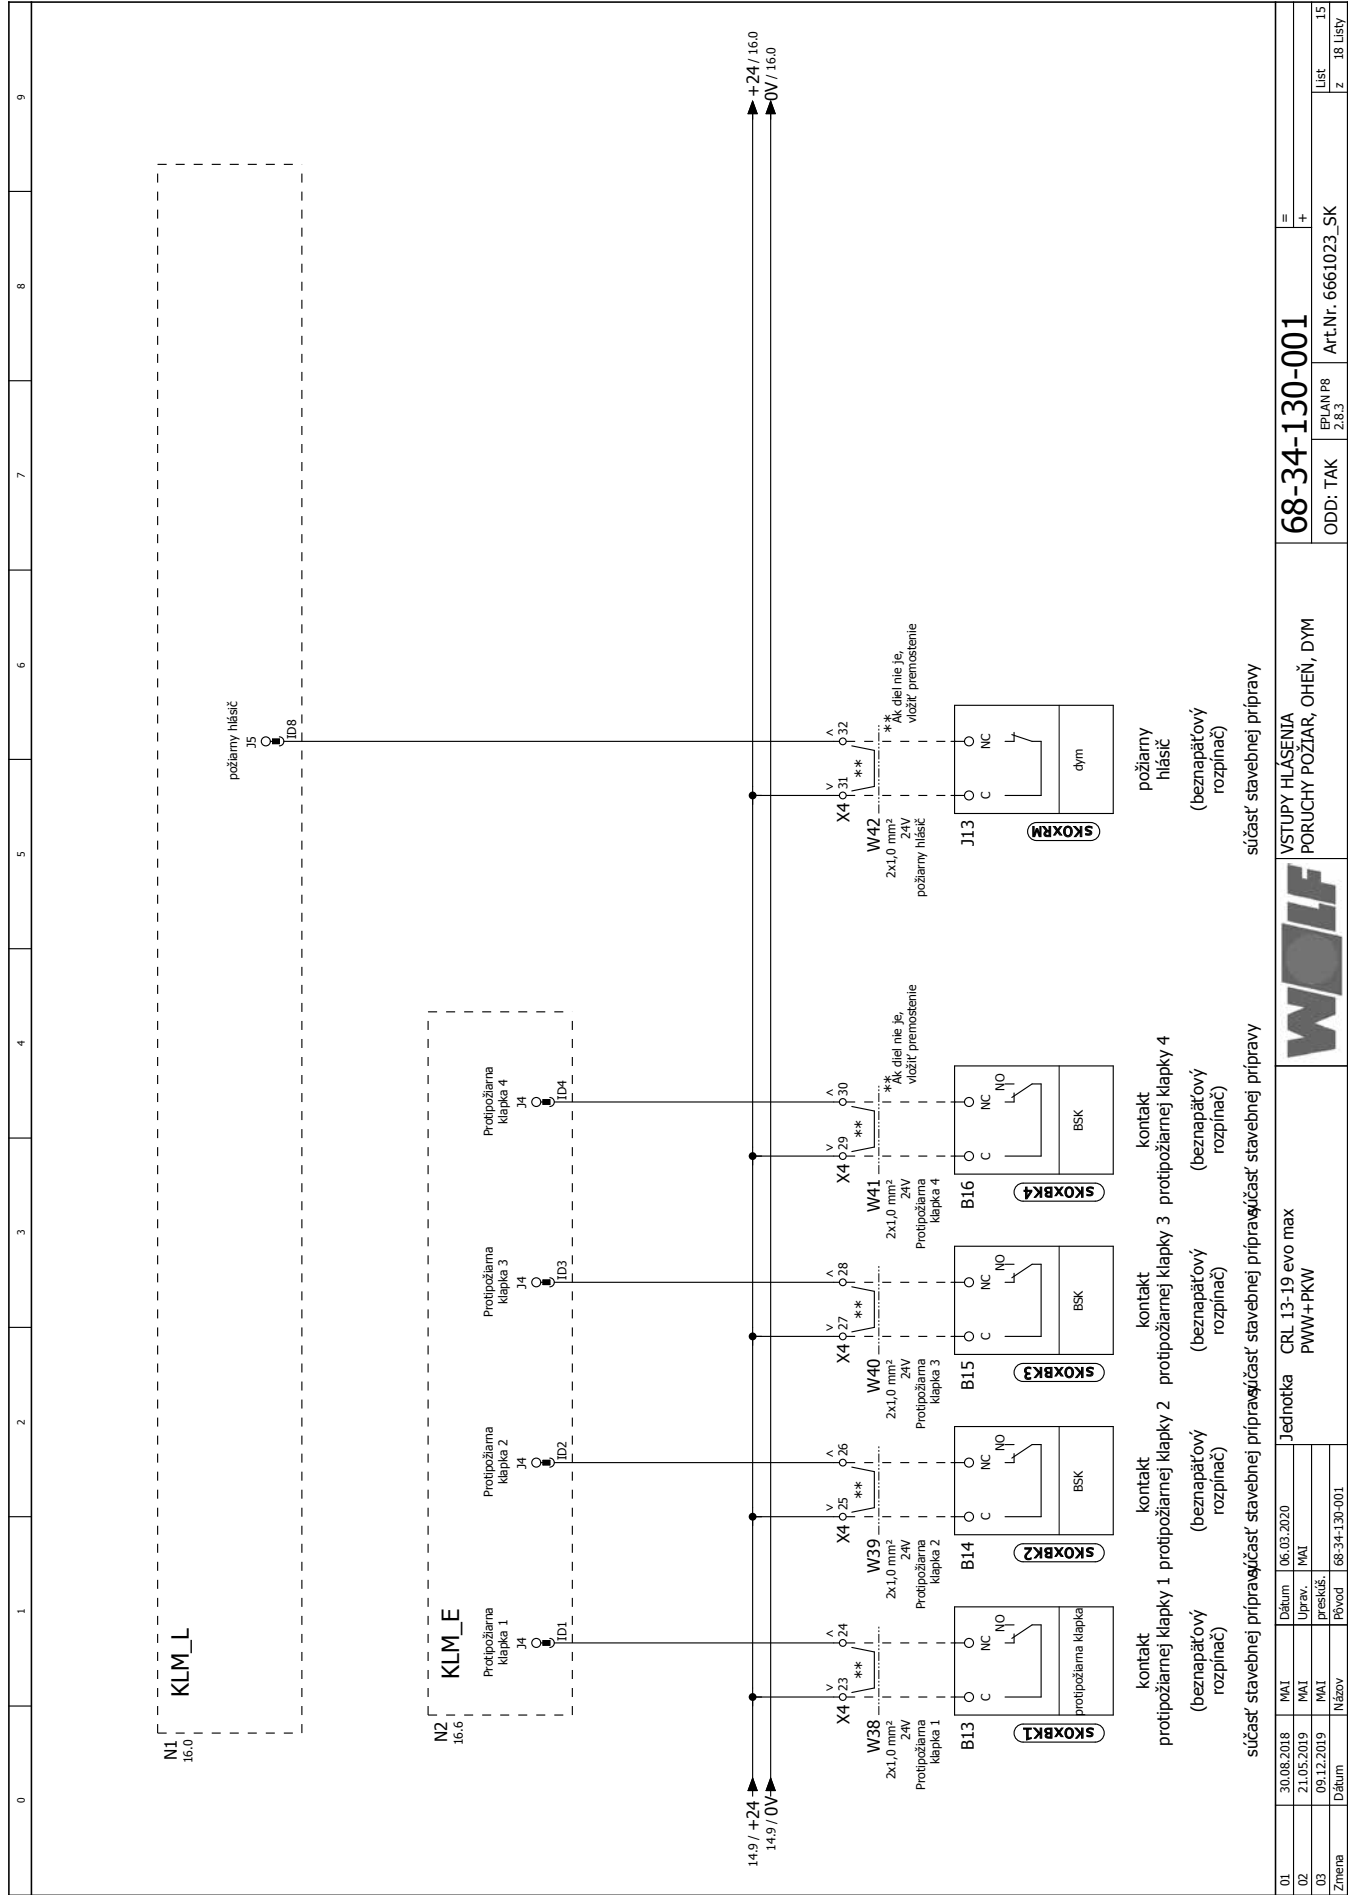

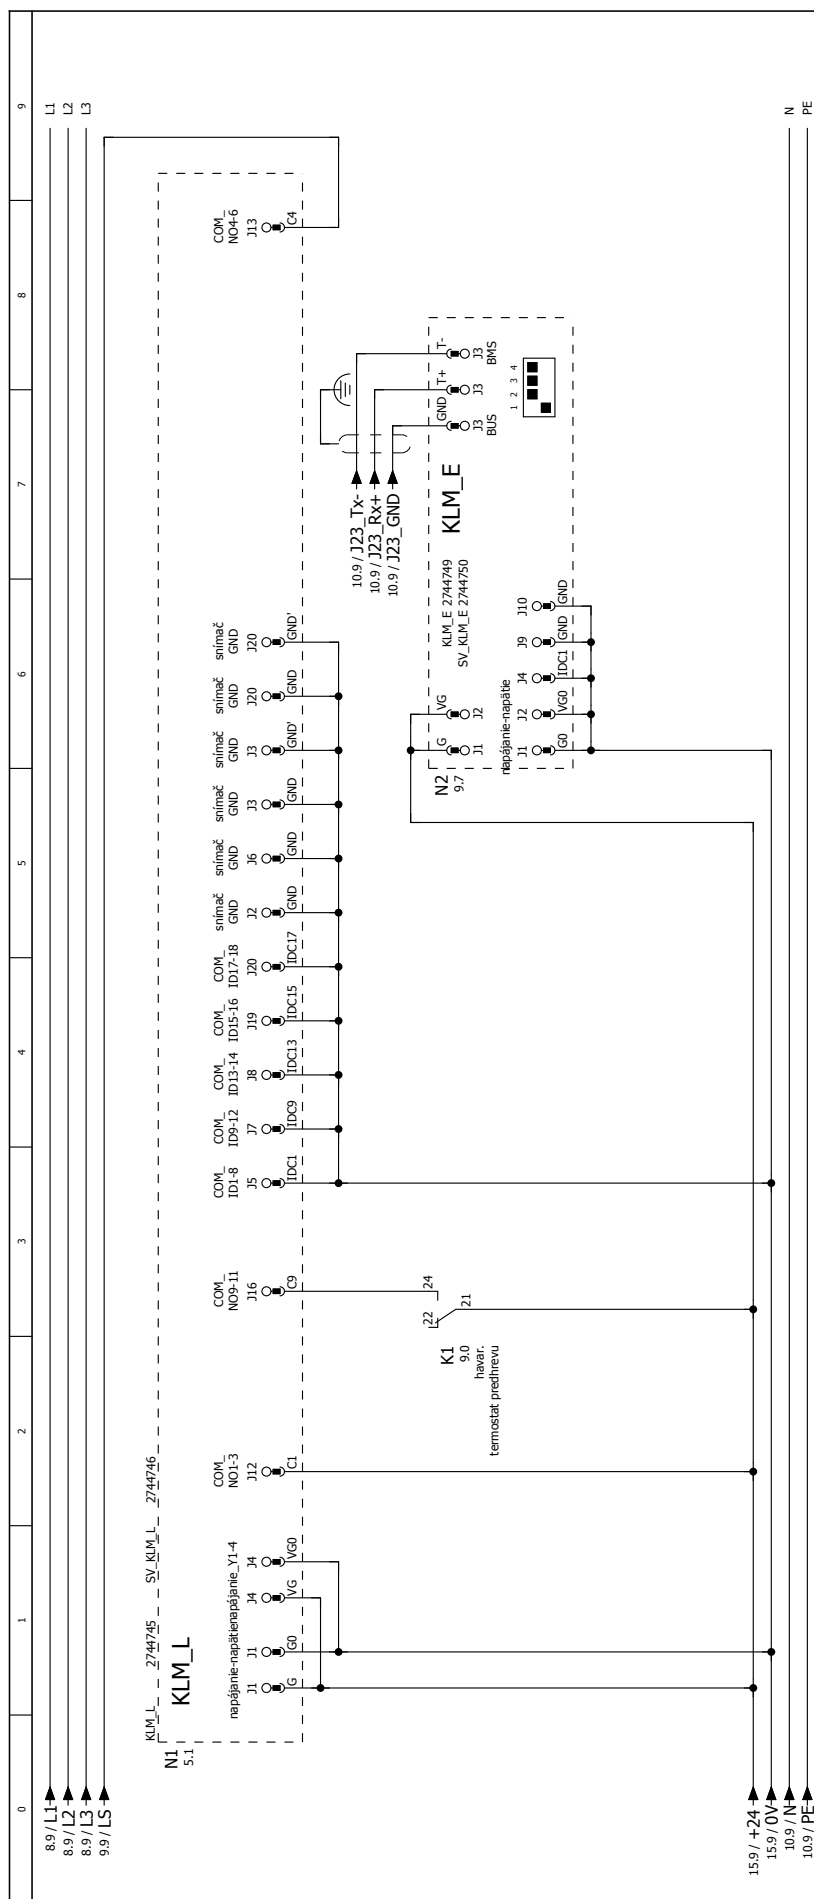

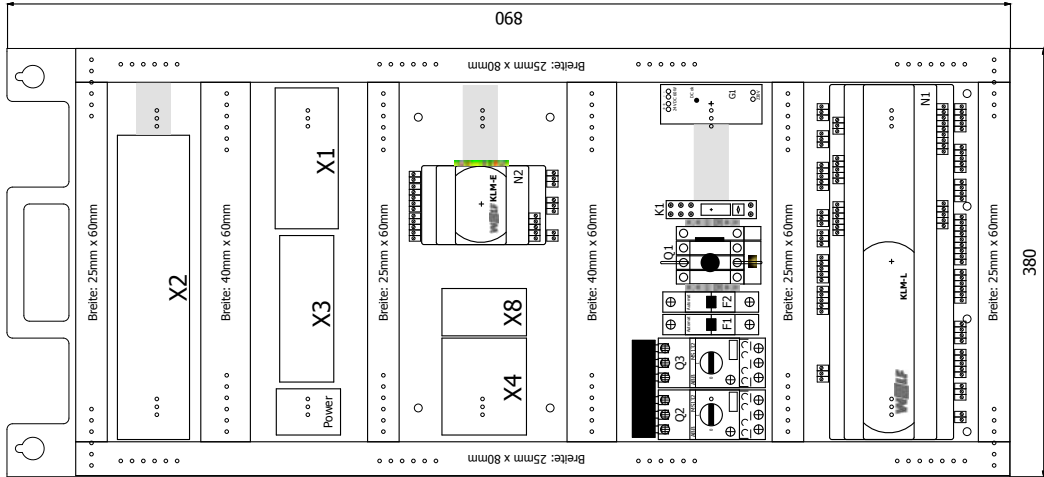

Změna	01	30.08.2018	MAI	Datum	06.03.2020	Jednotka	CRL 13-19 evo max PWW+PKW	ZOSTAVOVACIA SCHEMA MONTÁŽNEJ DOSKY	68-34-130-001	=	+	Art.Nr. 6661023_SK	List z 18 listů
	02	21.05.2019	MAI	Uprav.	MAI								
	03	09.12.2019	MAI	preskúš.									
		Datum	Názov	Převod	68-34-130-001								

[illegible]



WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu